



*Превод от английски език*

**CREPIM [КРЕПИМ]**

Акционерно дружество с опростена форма -792 178 816  
Търговски регистър Арас  
Седалище: Parc de la Porte Nord - ул. „Христофор Колумб“  
62700 Брюе-ла-Бюисер, Франция  
тел.: 03.21.61.64.00 факс : 03.21.61.64.01  
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr  
Идентификационен номер 792 178 816 00015  
Код да основния предмет на дейност APE 7112B  
ИН по ДДС: FR85 792 178 816

Доклад за Класифициране на експлоатационните показатели за  
реакция на огън

**Класифициране на експлоатационните показатели за реакция  
на огън в съответствие с NF EN 13501-1: 2013**

Заявител:	<b>DUMAPLAST NV [ДУМАПЛАСТ НВ]</b> Vliegplein 41 B-9900 Малдегем Белгия
Производител:	<b>DUMAPLAST NV [ДУМАПЛАСТ НВ]</b>
Изготвено от:	CREPIM [КРЕПИМ] ул. „Христофор Колумб“ Parc de la Porte Nord 62700 Брюе-ла-Бюисер Франция
Нотифициран орган N° :	2137
Име на продукта:	WP260x37,5 ТЪМНО СИВИ ПЛОЧКИ SL3 ПАНЕЛИ ЗА СТЕНИ PVC 260X37,5 ТЪМНО СИВИ ПЛОЧКИ 3,9m <sup>2</sup>
Номер на доклада за класификация:	DO-18-0278\B-R1
Номер на издание:	1
Дата на издаване:	5 години, считано от 16.11.2018

*Възпроизвеждането на този доклад от теста е разрешено само в пълния му вид.*

**1. Данни за класифицирания продукт****1.1. Общо**

Продуктът WP260X37.5 ТЪМНО СИВИ ПЛОЧКИ L3 / ПАНЕЛИ ЗА СТЕНИ PVC 260X37,5 ТЪМНО СИВИ ПЛОЧКИ 3,9m<sup>2</sup> се дефинира като непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U) профили за строителни приложения.

## 1.2. Описание на продукта

Продуктът WP260X37.5 ТЪМНО СИВИ ПЛОЧКИ L3 / ПАНЕЛИ ЗА СТЕНИ PVC 260X37,5 ТЪМНО СИВИ ПЛОЧКИ 3,9m<sup>2</sup> е описан напълно по-долу или е напълно описан в докладите за изпитвания, предоставени в подкрепа на класификацията, изброени в клауза 2.1.

Описание на продукта:  
PVC стена Кух панел с печат, широк профил (375mm)  
Дебелина: 8 mm  
Плътност на повърхност: 2.4 kg/m<sup>2</sup>  
Плътност: 300 kg/m<sup>3</sup>  
Цвят : ДЕКОРАТИВНА КОЛЕКЦИЯ  
Основа : Гипсокартон 13mm 700kg/m<sup>3</sup>  
Метод на монтиране: Фиксира се с винтове и се залепва във вертикална ориентация (в шевове и върху подложката) едновременно с лепило Dumafix с начален профил 069 и 858 ъглов профил

## 2. Доклади от тестове и резултати от тестове в подкрепа на класификацията

### 2.1. Доклади от тестове

Име на лабораторията	Име на заявителя	Референтен номер на докладите	Метод и дата на изпитване / правила за обхват и дата
CREPIM	DUMAPLAST NV	DO-18-0278\B-R1	NF EN ISO 11925-2 : 2013
CREPIM	DUMAPLAST NV		NF EN 13823+A1 : 2015

### 2.2. Резултати от тестове

Методи за изпитване	Параметър	Брой тестове а)	Резултати	
			Непрекъснат параметър - средно (m)	Съответствие с параметър
NF EN ISO 11925-2	Достигане на марката в 150 mm	6 теста "полагане на ъгъл" и 6 теста „полагане на повърхност“	-	съответства
	Запалване на филтърна хартия		-	съответства
NF EN 13823+A1	Индекс за скоростта на нарастване на огъня (0,2 MJ) (W/s)	3 теста	249.3	-
	Индекс за скоростта на нарастване на огъня (0,4 MJ) (W/s)		248.7	-
	Странично разпространение на пламъка до края на пробата		-	съответства
	Общо топлоотделяне 600s (MJ)		5.9	-
	Скорост на нарастване на дима (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )		120.3	-
	Общо образуване на дим 600s (m <sup>2</sup> )		219.5	-
	Пламтящи капчици / частици		-	съответства
Не е приложимо за разширеното приложение				

(-) : средства, които не са приложими.

### 3. Класификация и област на приложение

#### 3.1. Справка за класификация

Тази класификация е извършена в съответствие с NF EN 13501-1: 2013.

#### 3.2. Класификация

Продуктът WP260X37.5 ТЪМНО СИВИ ПЛОЧКИ L3 / ПАНЕЛИ ЗА СТЕНИ PVC 260X37,5 ТЪМНО СИВИ ПЛОЧКИ 3,9m<sup>2</sup>, е класифициран за реакцията му на поведение при огън: **C**.

Допълнителна класификация по отношение на образуването на дим е: **s3**.

Допълнителна класификация по отношение на падането на пламтящи капки / частици е: **d0**.

Форматът на класификацията на реакцията на огън за строителни продукти, с изключение на подови настилки и линейни топлоизолационни продукти на тръбите, е:

Поведение при огън		Образуване на дим			Пламтящи капки	
C	-	s	3	,	d	0

Именно, **C-s3,d0**

Класификация на реакцията на огън:	C-s3,d0
------------------------------------	---------

#### 3.3. Област на приложение:

Класификацията е валидна за следните параметри на продукта:

Състав :	Не се допускат вариации
Дебелина:	8 mm
Плътност на повърхност:	2.4 kg/m <sup>2</sup>
Плътност:	300 kg/m <sup>3</sup>
Цвят :	ДЕКОРАТИВНА КОЛЕКЦИЯ

Класификацията е валидна за следното състояние на крайната употреба:

Основа: Използва се на гипсокартон 13mm 700kg/m<sup>3</sup> и всякакви основи, класифицирани A1 и A2-s1, d0 с плътност по-голяма от 525 kg/m<sup>3</sup>.

Метод на монтиране: Фиксира се с винтове и се залепва във вертикална ориентация (в шевове и върху подложката) едновременно с лепило Dumafix с начален профил 069 и 858 ъглов профил.

#### 4. Ограничения

Този документ за класификация не представлява вид одобрение или сертифициране на продукта.

##### Подписал

Подпис на лицето, което извършва класификацията

Томас Търф  
Инженер на теста

##### Одобрил

Подпис на лицето, което утвърждава доклада

Скандер Хелифи  
Технически ръководител

---

#### СРЕПИМ [КРЕПИМ]

Акционерно дружество с опростена форма -792 178 816  
Търговски регистър Арас  
Седалище: Parc de la Porte Nord - ул. „Христофор Колумб“  
62700 Брюе-ла-Бюисер, Франция  
тел.: 03.21.61.64.00 факс : 03.21.61.64.01  
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr  
Идентификационен номер 792 178 816 00015  
Код да основния предмет на дейност APE 7112B  
ИН по ДДС: FR85 792 178 816

АКРЕДИТАЦИЯ N°1-5860  
Обхват при поискване@  
www.cofrac.fr

#### Доклад № DO-18-0278\B-R1 от 16.11.2018

Резултати съгласно NF EN ISO 11925-2 A : 2013

Дата на получаване :	17.09.2018
Дата на теста :	05.10.2018
Кондициониране :	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR съгласно EN 13238
Размери на пробите (mm) :	250 mm x 90 mm
Дебелина (mm) :	8

COFRAC акредитацията удостоверява компетентността на лабораториите за тестове, обхванати от акредитацията.

Време на излагане
30

Проби	Посока	Пламък атака	Запалване?	Пламъкът достигна 150 мм маркер?	Време за достигане на 150 мм маркер (и)?	Запалване на филтърна хартия?
Проба 01	не се прилага	повърхност	да	не	не се прилага	не
Проба 02	не се прилага	повърхност	да	не	не се прилага	не
Проба 03	не се прилага	повърхност	да	не	не се прилага	не
Проба 04	не се прилага	повърхност	да	не	не се прилага	не
Проба 05	не се прилага	повърхност	да	не	не се прилага	не
Проба 06	не се прилага	повърхност	да	не	не се прилага	не
Проба 07	не се прилага	ръб	да	не	не се прилага	не
Проба 08	не се прилага	ръб	да	не	не се прилага	не
Проба 09	не се прилага	ръб	да	не	не се прилага	не
Проба 10	не се прилага	ръб	да	не	не се прилага	не
Проба 11	не се прилага	ръб	да	не	не се прилага	не
Проба 12	не се прилага	ръб	да	не	не се прилага	не
Забележки:	/					

Обръща се внимание на факта, че резултатите, получени с пробата, която е предмет на настоящия доклад за изпитването, не могат да бъдат обобщени без обосновка на представителността на пробите и тестовите. Докладът за изпитването засяга само обекта, който се тества. Тези резултати от изпитванията отчитат поведението на образци на материал, предмет на специфични условия за изпитване; те не трябва да представляват единствения критерий за оценка на потенциалната опасност от пожар, създадена от продукта при условията на употреба.

Изпълнител на теста:	Куентин Русел
Технически ръководител:	Скандер Хелифи

## CREPIM [КРЕПИМ]

Акционерно дружество с опростена форма -792 178 816  
Търговски регистър Арас  
Седалище: Parc de la Porte Nord - ул. „Христофор Колумб“  
62700 Брюе-ла-Бюисер, Франция  
тел.: 03.21.61.64.00 факс : 03.21.61.64.01  
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr  
Идентификационен номер 792 178 816 00015  
Код да основния предмет на дейност APE 7112B  
ИН по ДДС: FR85 792 178 816

АКРЕДИТАЦИЯ N°1-5860  
Обхват при поискване@  
www.cofrac.fr

### Доклад № DO-18-0278\B-R1 от 16.11.2018

Резултати съгласно NF EN 13823 + A1 : 2015

Дата на получаване :	17.09.2018
Дата на теста :	05.10.2018
Кондициониране :	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR съгласно EN 13238
Размери на пробата (mm) :	495 mm x 1500 mm и 1000 mm x 1500 mm
Дебелина (mm) :	8

COFRAC акредитацията удостоверява компетентността на лабораториите за тестове, обхванати от акредитацията.

	тест 1	тест 2	тест 3	средно
Индекс за скоростта на нарастване на огъня 0,2MJ (W/s)	209	259,3	279,7	249,3
Индекс за скоростта на нарастване на огъня 0,4MJ (W/s)	207,1	259,3	279,7	248,7
Общо топлоотделяне 600s (MJ)	5,7	6,1	6	5,9
Скорост на нарастване на дима (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )	139,3	89,5	132,2	120,3
Общо образуване на дим 600s (m <sup>2</sup> )	224,8	209,2	224,5	219,5
Пламяк разпространен до ръба	не	не	не	/
Пламящи капки ≤ 10s	не	не	не	/
Пламящи капки > 10s	не	не	не	/
Свиване на образец	не	не	не	/
Забележки:	/			

Обръща се внимание на факта, че резултатите, получени с пробата, която е предмет на настоящия доклад от изпитването, не могат да бъдат обобщени без обосновка на представителността на пробите и тестовите. Докладът от изпитването засяга само обекта, който се тества. Тези резултати от изпитванията отчитат поведението на образци на материал, предмет на специфични условия за изпитване; те не трябва да представляват единствения критерий за оценка на потенциалната опасност от пожар, създадена от продукта при условията на употреба.

Изпълнител на теста :	Куентин Русел
Технически ръководител:	Скандер Хелифи

## СРЕПИМ [КРЕПИМ]

Акционерно дружество с опростена форма -792 178 816

Търговски регистър Арас

Седалище: Parc de la Porte Nord - ул. „Христофор Колумб“

62700 Брюе-ла-Бюисер, Франция

тел.: 03.21.61.64.00 факс : 03.21.61.64.01

E-mail : [contact@crepim.fr](mailto:contact@crepim.fr) [www.crepim.fr](http://www.crepim.fr)

Идентификационен номер 792 178 816 00015

Код да основния предмет на дейност APE 7112B



ИН по ДДС: FR85 792 178 816

АКРЕДИТАЦИЯ N°1-5860


Обхват при поискване@

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)


### Приложение 1 : Графики

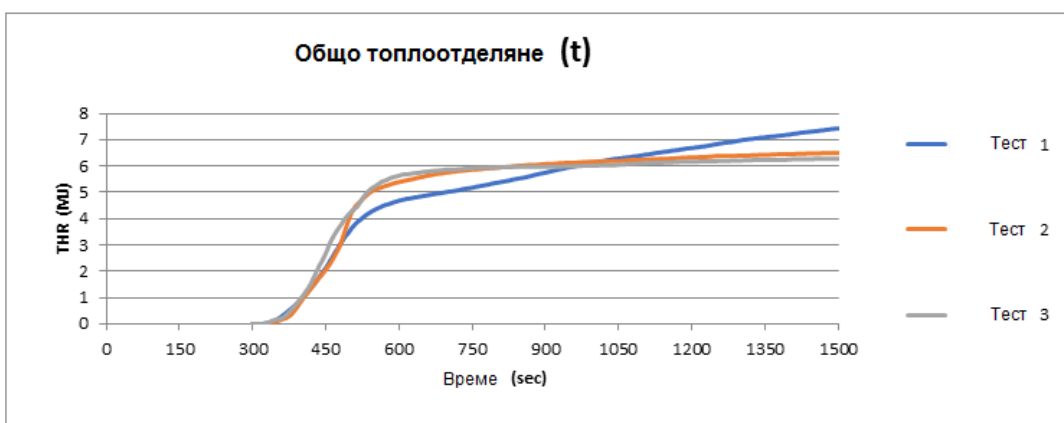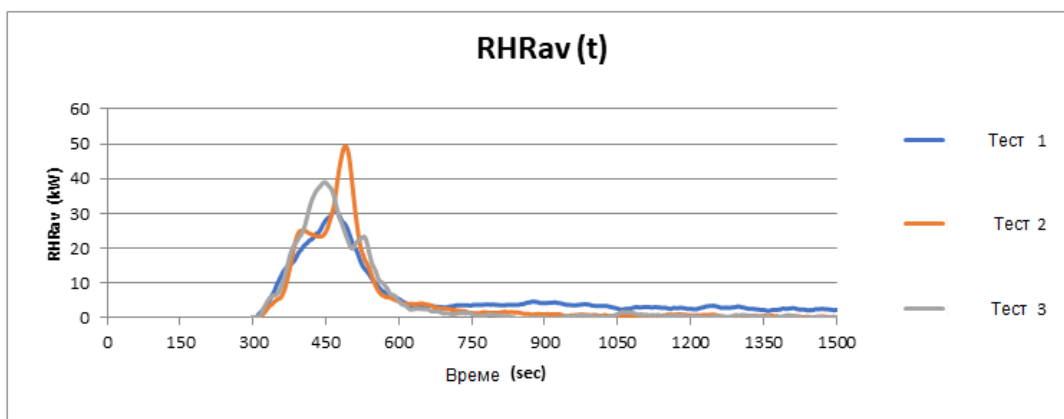


Индекс за скоростта на нарастване на огъня (t)

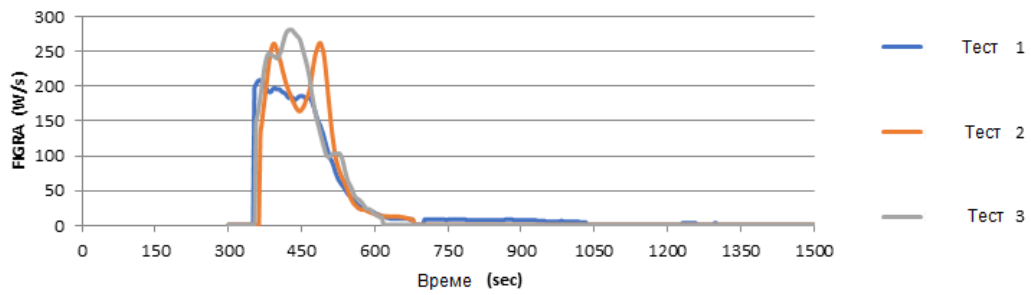


RSPav (t)

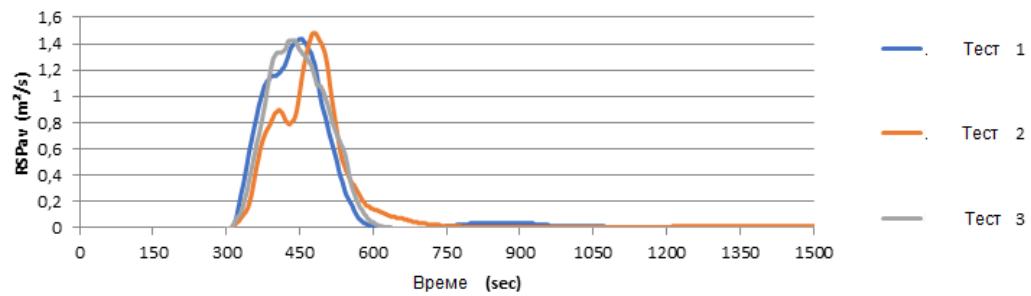

Общо образуване на дим (t)

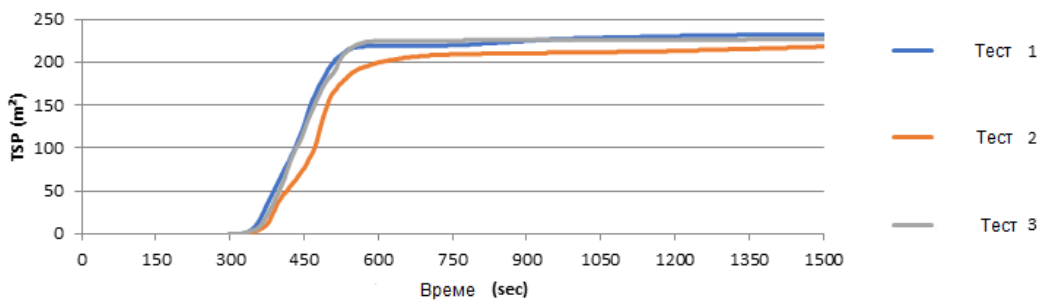

Скорост на нарастване на дима (t)

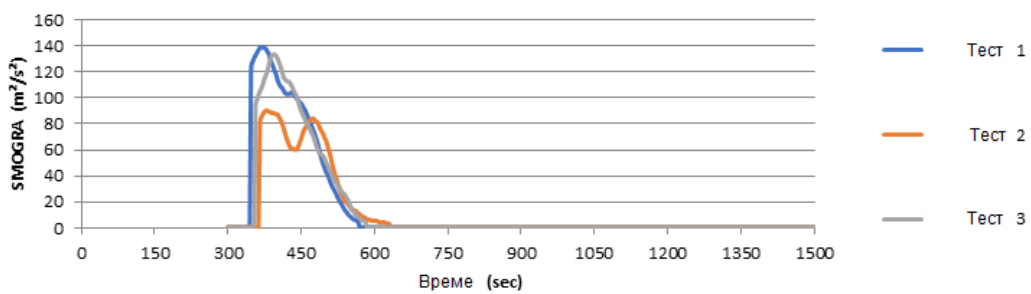



## **СРЕПИМ [КРЕПИМ]**

Акционерно дружество с опростена форма -792 178 816

Търговски регистър Арас

Седалище: Parc de la Porte Nord - ул. „Христофор Колумб“

62700 Брюе-ла-Бюисер, Франция

тел.: 03.21.61.64.00 факс : 03.21.61.64.01

E-mail : [contact@crepim.fr](mailto:contact@crepim.fr) [www.crepim.fr](http://www.crepim.fr)

Идентификационен номер 792 178 816 00015

Код да основния предмет на дейност APE 7112B

ИН по ДДС: FR85 792 178 816

АКРЕДИТАЦИЯ N°1-5860

Обхват при поискване @

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

### **Приложение 2 : Снимки**





Възпроизвеждането на този доклад от теста е разрешено само в пълния му вид.

*Подписаният Георги Русенов Кацаров удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се състои от 10 стр.  
Преводач: Георги Русенов Кацаров*

